


**Brine Accessories for
Brine-to-Water Heat Pumps**

**Accessoires spéciaux pour
pompes à chaleur eau glycolée / eau**

Montageanweisung / Mounting Instructions / Notice

452234.66.06

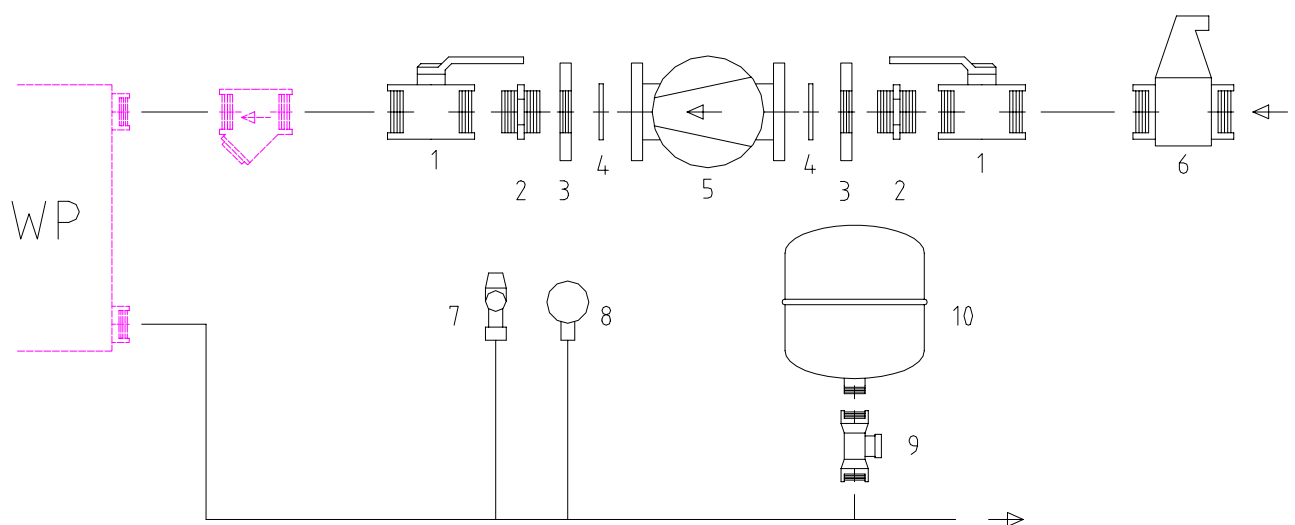

Aufbauskitze:

Die in der Skizze bezifferten Bauteile sind Bestandteil des Solezubehöres. Alle anderen dünner dargestellten Teile sind der Wärmepumpe beige packt.

Schematic:

The parts which are numbered in the schematic above are part of the brine accessories. All other parts presented in lighter type are supplied with the heat pump.

Schéma de structure :

Les pièces constructives désignées dans le schéma ci-dessus sont des parties constitutives des accessoires spéciaux pour glycolée. Tous les autres éléments représentés en lignes plus fines sont joints à la pompe à chaleur air/eau.

Bauteilliste:

1. Kugelhahn 1½"
2. Doppelnippel 1½"
3. Flansch DN40 1½"
4. Flanschdichtung 50 (DN40)
5. Umwälzpumpe
Wilo Top-S 40/10
6. Großentlüfter 1½"
7. Überdruckventil DN15
8. Manometer
9. Kappenventil ¾"
10. Ausdehnungsgefäß 18 Liter

Wichtig:

Der Großentlüfter (Position 6) sollte an der wärmsten Stelle des Solekreises sitzen.

Hinweise:

Der Aufbau des Solezubehöres kann sowohl im als auch außerhalb des Gebäudes erfolgen. Bei Montage im Gebäude muss jedoch diffusionsdampfdicht gedämmt werden.
Die Umwälzpumpe sollte wie in der Aufbauskinne dargestellt mit den Absperrventilen als eine Baugruppe montiert werden.

Parts list:

1. pump connecting cock 1½"
2. double nipple 1½"
3. flange DN40 1½"
4. flange seal 50 (DN40)
5. circulating pump
Wilo Top-S 40/10
6. high-efficiency
de-aerator 1 ½"
7. pressure control valve DN15
8. pressure gauge
9. valve ¾"
10. expansion vessel 18 litres

Important:

The high-efficiency de-aerator (item 6) should be located at the highest point of the brine circuit.

Notes:

The installation of the brine accessories can be effected both inside and outside of the building. If installed inside the building, vapour diffusion-tight insulation must be provided.
The circulating pump should be mounted together with the shut-off valves as a single assembly as shown in the schematic.

Listes des pièces constitutives:

1. Robinet de raccordement pour tuyau flexible 1½"
2. Nippel double 1½"
3. bride DN40 1½"
4. joint de bride 50 (DN40)
5. Pompe de circulation Wilo Top-S 40/10
6. Purgeur de grande capacité 1½"
7. soupape différentielle DN15
8. manomètre
9. vanne ¾"
10. Vase d'expansion 18 litres

Important:

Le purgeur de grande capacité (pos. 6) doit être installée au point le plus élevé du circuit d'eau glycolée.

Indication:

Le montage du kit d'accessoires spéciaux pour eau glycolée peut s'effectuer aussi bien dans le bâtiment qu'à l'extérieur de ce dernier. Dans le cas d'un montage à l'intérieur du bâtiment, il faudra néanmoins prévoir une isolation étanche à la diffusion. La pompe de circulation devrait être montée en un seul groupe constructif, avec les robinets d'isolement, comme l'indique la figure.