

Mischermodul für Hydrauliktower HPK200S
Mixer module for HPK200S hydraulic tower
Module mélangeur pour tour hydraulique HPK200S

356 930 / MMH HPK

Montageanweisung
 Installation instructions
 Instructions de montage


452162.66.02

FD 9008

Aufbauskitze:

Layout:

Croquis de la structure :

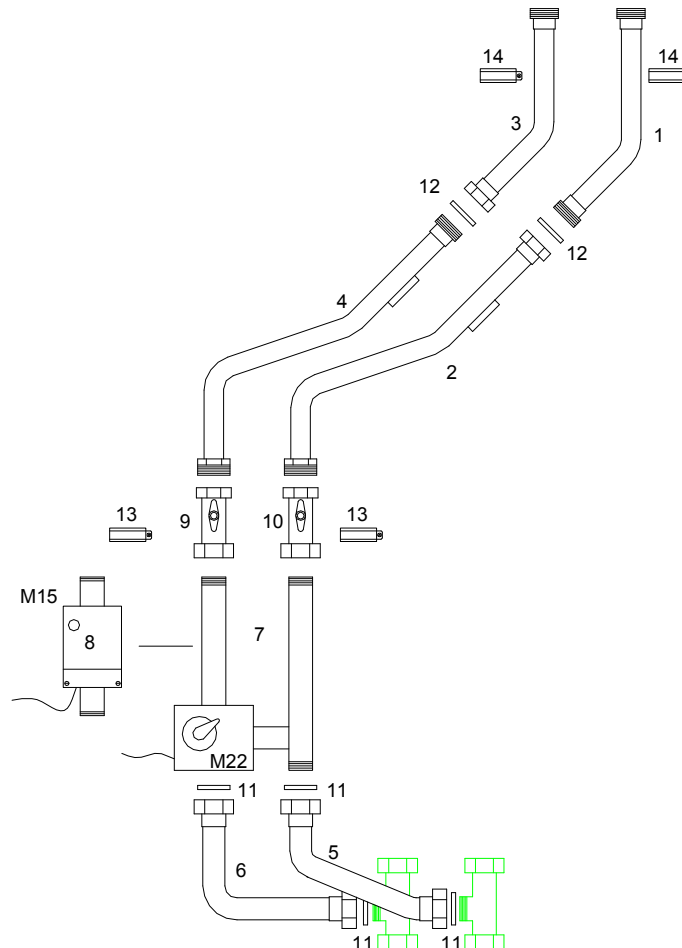

Die in der Skizze bezifferten Bauteile sind Bestandteile des Mischermoduls. Alle anderen dünner dargestellten Teile sind im Hydrauliktower enthalten.

The numbered components in the drawing are part of the mixer module. All other sparsely illustrated parts are contained in the hydraulic tower.

Les composants numérotés sur le croquis font partie intégrante du module mélangeur. Tous les autres composants représentés par un trait plus mince sont inclus dans la tour hydraulique.

Bauteilliste:

1. Rohr 1
2. Rohr 2 mit Fühlerrohr
3. Rohr 3
4. Rohr 4 mit Fühlerrohr
5. Rohr 5
6. Rohr 6
7. Mischergruppe 2HK (Karton)
8. Heizungs-Pumpe 2HK
9. Kugelhahn ohne Rückschlageinrichtung
10. Kugelhahn mit Rückschlageinrichtung (Aufkleber)
11. 4x Dichtung 1 1/2"
12. 2x Dichtung
13. Rohrschelle 32-35
14. Rohrschelle 25-28
15. KM15 Hilfsrelais für elektr. M15
16. Temp.-fühler NTC-2 / NTC 10


Components List:

1. Pipe 1
2. Pipe 2 with sensor pipe
3. Pipe 3
4. Pipe 4 with sensor pipe
5. Pipe 5
6. Pipe 6
7. Mixer group HC2 (box)
8. Heating pump HC2
9. Ball valve without back-pressure feature
10. Ball valve with back-pressure feature (label)
11. 4x Seals 1 1/2"
12. 2x Seals
13. Pipe clip 32-35
14. Pipe clip 25-28
15. KM15 Aux. relais for electr. M15
16. Temp. sensor NTC-2 / NTC 10


Liste des composants :

1. Tuyau 1
2. Tuyau 2 avec gaine de sonde
3. Tuyau 3
4. Tuyau 4 avec gaine de sonde
5. Tuyau 5
6. Tuyau 6
7. Groupe mélangeur 2HK (carton)
8. Pompe de chauffage 2HK
9. Vanne à bille sans dispositif anti-retour
10. Vanne à bille avec dispositif anti-retour (autocollant)
11. 4x Joint 1 1/2"
12. 2x Joint
13. Bride d'attache 32-35
14. Bride d'attache 25-28
15. Relais auxiliaire de élect. M15
16. Sonde NTC-2 / NTC 10


Schritt 1
Step 1
Étape 1

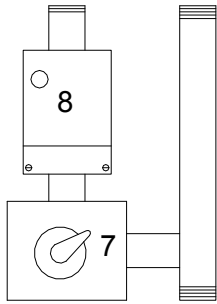


Schritt 2
Step 2
Étape 2

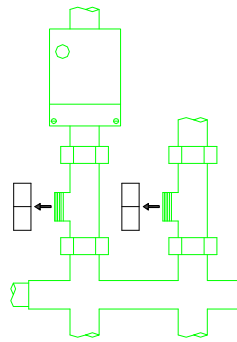


Schritt 3
Step 3
Étape 3

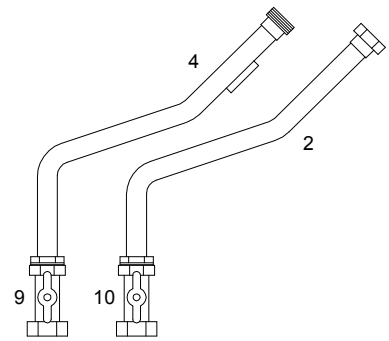


Schritt 4
Step 4
Étape 4

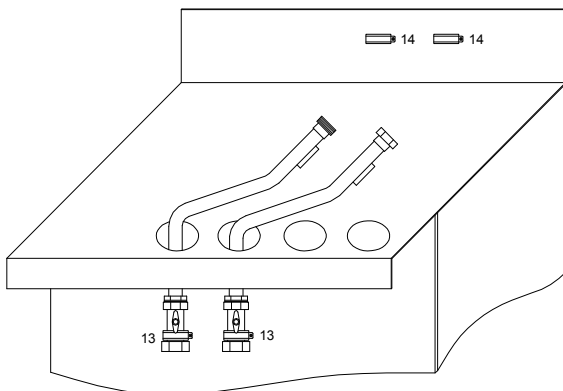


Schritt 5
Step 5
Étape 5

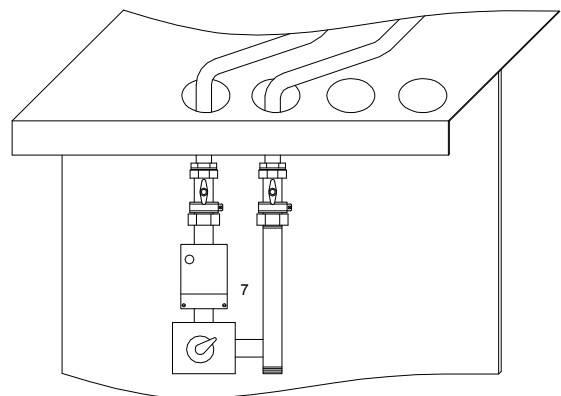


Schritt 6
Step 6
Étape 6

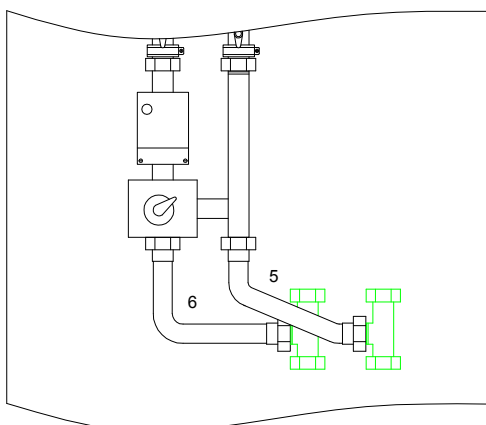

Schritt 7
Step 7
Étape 7

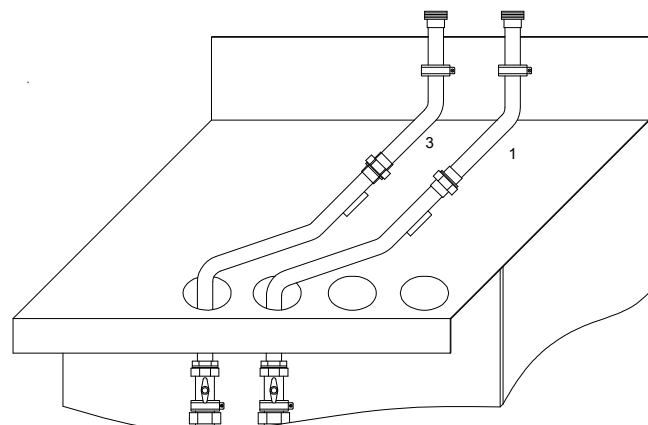


Elektrischer Anschluß:
 Electrical connection :
 Raccordement électrique:

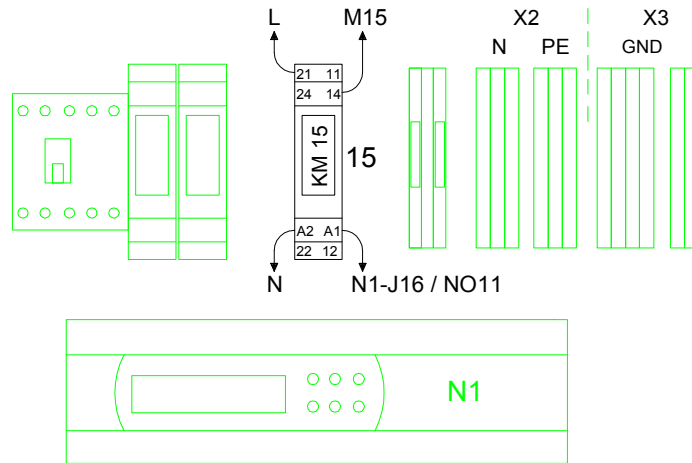

Bauteile sind entsprechend des Geräteschaltplanes zu verdrahten.

The components must be wired according to the circuit diagram for the device.

Composants selon le schéma de raccordement à câbler par le client.

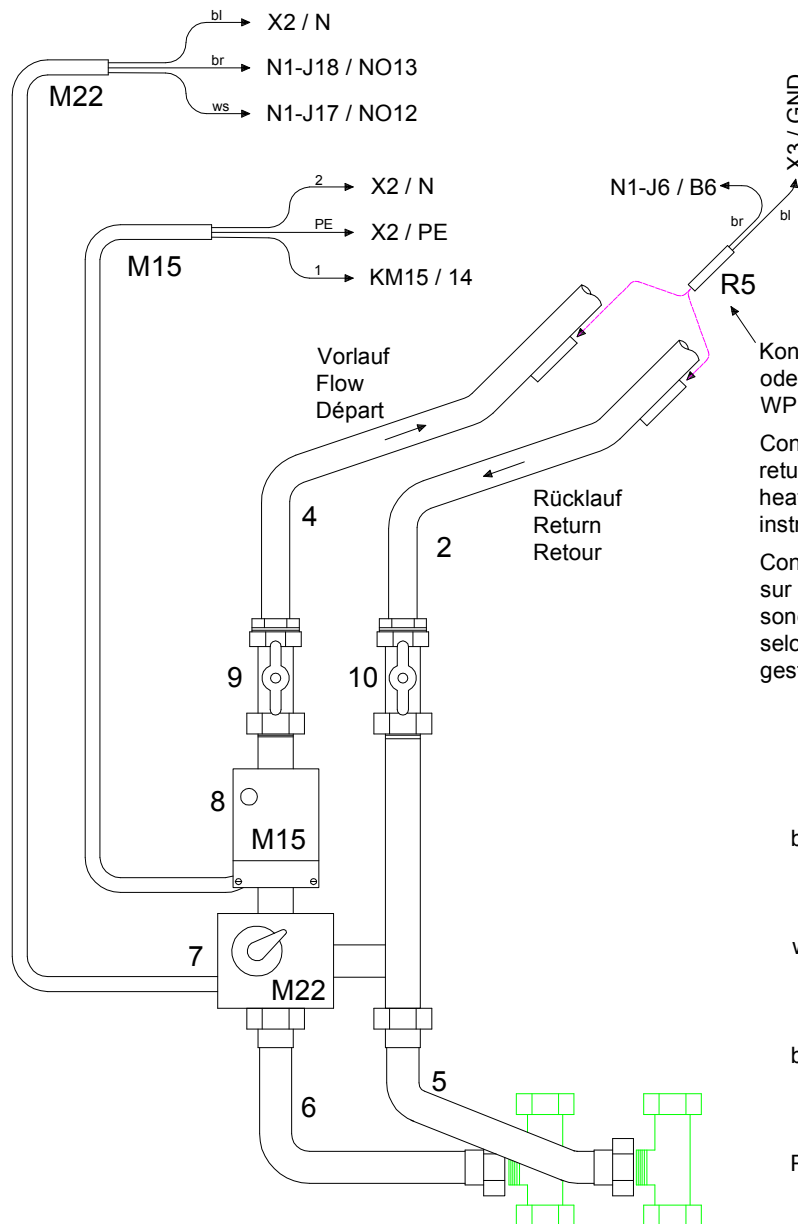

Konfigurierung von Vorlauf- oder Rücklauffühler gemäß WPM-Anleitung.

Configuration of flow or return sensor according to heat pump manager instructions.

Configuration de la sonde sur circuit aller ou de la sonde sur circuit retour selon les instructions du gestionnaire de PAC.

br = braun
 brown
 brun

ws = weiß
 white
 blanc

bl = blau
 blue
 bleu

PE = Erdung
 Earthing
 Mise à la terre

Garantiebedingungen und Kundendienstadresse siehe Montage- und Gebrauchsanweisung Wärmepumpe.
 For the terms of the guarantee and after-sales service addresses, please refer to the Installation and Operating Instructions for Heat Pumps.
 Pour les conditions de garantie et les adresses SAV, se référer aux instructions de montage et d'utilisation de la pompe à chaleur.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
 Subject to alterations and errors.
 Sous réserve d'erreurs et modifications.