


**Accessoires spéciaux  
pour  
pompes à chaleur  
eau glycolée / eau**

**336 690 / SZB 690  
SZB 90/120/140I / 80487082  
HZB SP 12  
2WP2 702K / 251459**

Instructions de montage

N° de commande : 452228.68.03

### Schéma de structure :

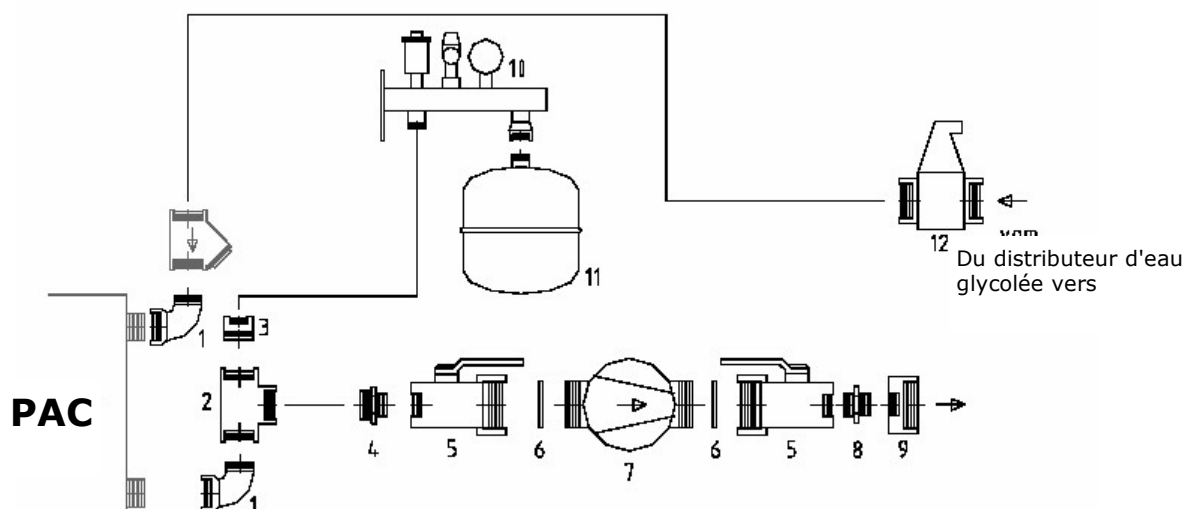

Les pièces constructives désignées dans le schéma ci-dessus sont des parties constitutives des accessoires spéciaux pour glycolée. Tous les autres éléments représentés en lignes plus fines sont joints à la pompe à chaleur air/eau.

### Listes des pièces constitutives :

1. Coude 1/4"
2. Pièce en T 1 1/4"
3. Nipple de réduction 1 1/4" - 3/4"
4. Nipple double 1 1/4" - 1"
5. Robinet de raccordement pour tuyau flexible 1"
6. Joint
7. Pompe de circulation
8. Nipple double 1"
9. Manchon de réduction 1 1/2" - 1"
10. Barre de distribution
11. Vase d'expansion 18 litres
12. Purgeur de grande capacité

### Important :

La barre de distribution (pos. 10) doit obligatoirement être installée sur le côté aspiration de la pompe de circulation (pos. 7). Le purgeur de grande capacité (pos. 12) doit obligatoirement être installée au point le plus élevé du circuit d'eau glycolée.

### Indication :

Le montage du kit d'accessoires spéciaux pour eau glycolée peut s'effectuer aussi bien dans le bâtiment qu'à l'extérieur de ce dernier. Dans le cas d'un montage à l'intérieur du bâtiment, il faudra néanmoins prévoir une isolation étanche à la diffusion.

La pompe de circulation devrait être montée en un seul groupe constructif, avec les robinets d'isolement, comme l'indique la figure.